



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania



Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokość: 2.600 m)

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Współczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

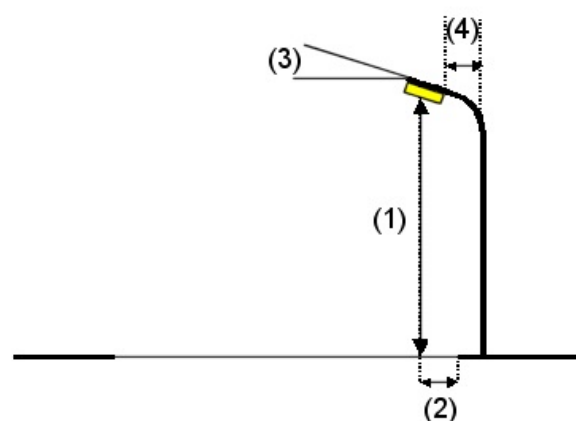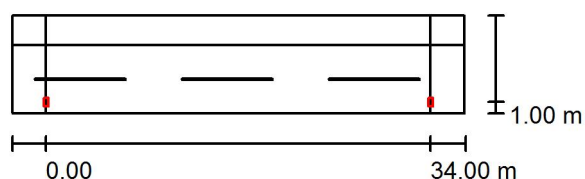

Oprawa: PHILIPS BGP322 T50 1xECO81-3S/830 DC
 Strumień świetlny (Oprawa): 7310 lm
 Strumień świetlny (Lampy): 8600 lm
 Moc opraw: 80.0 W
 Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
 Odstęp słupa: 34.000 m
 Wysokość montażu (1): 9.130 m
 Wysokość punktu świetlnego: 9.000 m
 Nawis (2): 1.000 m
 Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
 Długość wysięgnika (4): 1.800 m

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
 przy 70°: 424 cd/klm
 przy 80°: 13 cd/klm
 przy 90°: 0.09 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°.


Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G4.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepienia D.6.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

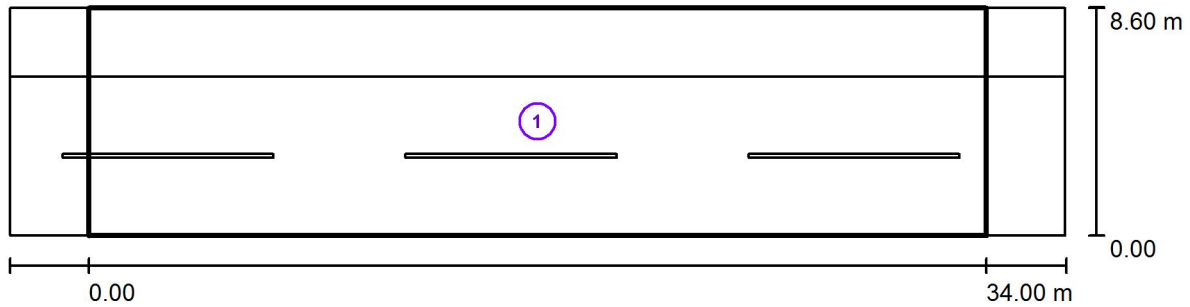

Współczynnik konserwacji: 0.67

Skala 1:286

Lista pól oszacowania

- 1 Pole oszacowania Jezdnia 1 & Chodnik 1
 Długość: 34.000 m, Szerokość: 8.600 m
 Siatka: 12 x 6 Punkty
 Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1, Chodnik 1.
 Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)


Wartości rzeczywiste według obliczenia:
 Wartości zadane według klasy:
 Spełnione/nie spełnione:

E_m [lx]	U_0
10.63	0.44
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

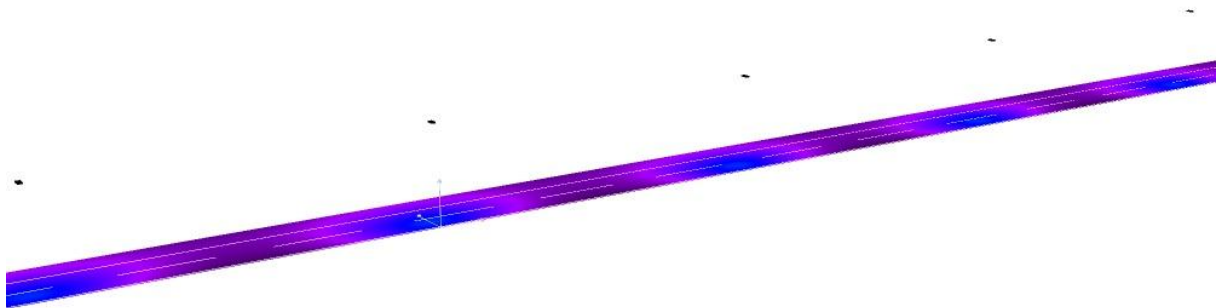

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 & Chodnik 1 / Tabela (E)

aktualne zaznaczenie
 inne zaznaczenia



7.883	11	9.86	8.93	7.69	6.69	6.29	6.29	6.69	7.69	8.93
6.450	14	12	11	8.68	7.37	6.82	6.82	7.37	8.68	11
5.017	16	14	12	9.28	7.52	6.70	6.70	7.52	9.28	12
3.583	19	16	13	9.27	7.17	6.24	6.24	7.17	9.27	13
2.150	<u>21</u>	17	13	8.90	6.57	5.60	5.60	6.57	8.90	13
0.717	20	16	11	7.67	5.57	<u>4.72</u>	<u>4.72</u>	5.57	7.67	11
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917

Uwaga: Współrzędne odnoszą się do diagramu powyżej. Wartości Lux.

Siatka: 12 x 6 Punkty

E_m [lx]
11

E_{min} [lx]
4.72

E_{max} [lx]
21

E_{min} / E_m
0.444

E_{min} / E_{max}
0.225

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 & Chodnik 1 / Tabela (E)

aktualne zaznaczenie
 inne zaznaczenia



7.883	9.86	11
6.450	12	14
5.017	14	16
3.583	16	19
2.150	17	<u>21</u>
0.717	16	20

m 29.750 32.583

Uwaga: Współrzędne odnoszą się do diagramu powyżej. Wartości Lux.

Siatka: 12 x 6 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
11	4.72	21	0.444	0.225