

ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

POWIAT SĘPOLEŃSKI



ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
woj. kujawsko-pomorskie

REGON: 092363449

tel./fax.: 52 3881202
Główny Księgowy: 52 3881201
Dyrektor: 52 3881200

Bank Spółdzielczy
w Więcborku
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020




e-mail: zdsepolno@onet.pl

www.bip213.lo.pl

Sępólno Krajeńskie, 30 grudnia 2020 r.

ZD-RR.713.01.226.2020.OE-G

Po rozpatrzeniu sprawy z wniosku

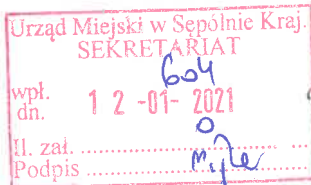

z dnia: 10.12.2020 r. (data wpływu: 11.12.2020 r.);

dotyczącego: wydania warunków technicznych do projektowania dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wiśniewa, gmina Sępólno Krajeńskie, tj. w granicach pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121 C relacji Jazdowo – Iłowo - Sępólno Krajeńskie (działka o n-rze ewid. 47/1 , obręb ewid. Wiśniewa, gmina Sępólno Krajeńskie);

przedstawionego pismem znak:

Irg.7013.75.1.2020;

przez:

Gminę Sępólno Krajeńskie
z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie;

działającą w imieniu:

własnym, tj. Inwestora,

ustalam warunki techniczne do projektowania, zgodnie z poniższym.

1. Urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej projektować zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.
2. Przewód kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego DP nr 1121 C projektować w osi pasa ruchu (nie w osi jezdni), co umożliwi lokowanie studzienek rewizyjnych w strefie martwej.
3. Każdą studnię posadzić na płycie dennej i wyposażać – w zależności od zastosowanych rozwiązań – w pierścień / stożek / adapter odciążający podtrzymujący jej zwieńczenie.
4. W przypadku lokalizowania urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w granicach istniejącego chodnika / zjazdów, należy odtworzyć ich nawierzchnię.
5. Na odcinkach jezdni drogi nieobramowanych krawężnikami uzupełnić zanizone pobocza.
6. W miejscu prowadzenia wykopów dokonać odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, tj.:
 - zasypka z piasku;
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm
 - skropienie emulsją asfaltową
 - warstwa wiążąca gr. 5 cm;
 - skropienie emulsją asfaltową;
 - warstwa ścieralna gr. 4 cm,

a dodatkowo na całej długości i szerokości jezdni drogi przewidzieć:

- frezowanie na gł. 6 cm;
 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
 - warstwę wiążącą gr. 5 cm;
 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
 - geosiatkę;
 - warstwę ścierną gr. 4 cm.
7. Urządzenia kanalizacji sanitarnej projektować na głębokości min. 1,20 m, licząc od najniższego poziomu nawierzchni jezdni / chodnika / terenu w poboczu do góry rury, na rzędnych wykluczających kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu.
8. Zastrzega się możliwość zmiany, na etapie uzgadniania projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, opisanej w pkt. 6 technologii odtworzenia nawierzchni jezdni drogi publicznej kategorii powiatowej.

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Edwin Eckert
Dyrektor Zarządu Drogowego

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Krajeńskim

Powiat Sępoleński
ul. Kościuszki 5

16-100 Sępólno Krajeńskie

18.02.2020

Pouczam Inwestora o obowiązku:

1. **wystąpienia** do tut. Zarządu Drogowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w pasie drogowym DP nr 1121 C, po ustaleniu ich dokładnej lokalizacji;
2. **dokonania** – przed rozpoczęciem robót – czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);
3. **wystąpienia** do tut. Zarządu Drogowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DP nr 1121 C w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Otrzymują:

1. Strona: Gmina Sępólno Krajeńskie, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
2. a/a.