

Do wszystkich wykonawców.

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego „Dostawy i montażu zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr1 i Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następującą kwestię:

Pytanie 1. W zestawach komputerowych Zamawiający wymaga zainstalowanego oprogramowania biurowego w języku polskim, z kodem licencyjnym.

Czy Zamawiający dopuści zainstalowane oprogramowanie biurowe z licencją terminową?

Odp. Ad 1. *Zamawiający bierze pod uwagę oprogramowanie biurowe w wersji OEM przypisane do danego zestawu komputerowego z licencją bezterminową.*

Pytanie 2. Tory komunikacyjne przewodów oraz maskowanie zostanie wykonane we własnym zakresie. Co Zamawiający miał na myśli we własnym zakresie, czy chodzi o zakres własny Wykonawcy czy zakres własny Zamawiającego?

W celu sporządzenia rzetelnej wyceny proszę o przesłanie następujących informacji dotyczących wykonania sieci LAN oraz elektrycznej.

- wymiary sal wraz z rzutem
- umiejscowienie skrzynki elektrycznej z bezpiecznikami do której ma być podłączona sieć elektryczna
- plan rozmieszczenia stanowisk komputerowych (odległość pomiędzy stanowiskami)
- długość przewodu elektrycznego niezbędna do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej
- czy Zamawiający posiada już wykonane gniazda podłogowe? jeżeli nie to proszę o podanie jaki jest sposób wykończenia podłogi (np. wykładzina, płytki, posadzka, parkiet) informacje te są niezbędne w celu dopasowania właściwej puszkii podłogowej.

Odp. Ad 2. *Wykonanie torów komunikacyjnych oraz maskowanie - w zakresie Zamawiającego.*

- wymiary sal wraz z rzutem, - umiejscowienie skrzynki elektrycznej z bezpiecznikami do której ma być podłączona sieć elektryczna, plan rozmieszczenia stanowisk komputerowych (odległość pomiędzy komputerami) – rzut pracowni komputerowych w załącznikach do niniejszego pisma.
- długość przewodu elektrycznego - tak jak w zapytaniu.
- Zamawiający nie posiada gniazd podłogowych - Wykonawca we własnym zakresie zakupi i zamontuje gniazda w podłodze - strop betonowy - po wykonaniu prac zostanie wykonana nowa podłoga z wykładziny obiektywnej termozgrzewalnej, gniazda mają być instalowane w puszkach wpuszczonych w strop.

Pytanie 3. Czy gniazda podłogowe mają być instalowane w puszkach wpuszczonych w strop czy na podłodze (gniazda na podłogowe)?

Odp. Ad 3. *Gniazda mają być instalowane w puszkach wpuszczonych w strop.*

Pytanie 4. W zapytaniu zamawiający podaje że sieć elektryczna oraz LAN ma być zakończona gniazdami podłogowymi. Czy owe gniazda/puszki są już w podłodze zainstalowane czy też wykonawca we własnym zakresie ma gniazda kupić. Jeżeli wykonawca ma przeprowadzić montaż gniazd w podłodze, proszę o informację jaki rodzaj podłogi znajduje się w budynkach (stropy betonowe, stropy drewniane). Czy Aktualnie podłogi są wykończone (paneje, wykładzina PCV) ?

Odp. Ad 4. *wykonawca we własnym zakresie zakupi i zamontuje gniazda w podłodze - strop betonowy - po wykonaniu prac zostanie wykonana nowa podłoga z wykładziny obiektywnej termozgrzewalnej.*

Pytanie 5. Czy zamawiający posiada istniejące szafy LAN dla zakończenia sieci komputerowej i zabudowania panelu krosowego?

Odp. Ad 5. Zamawiający posiada szafę LAN dla zakończenia sieci komputerowej i zabudowania panelu krosowego

Pytanie 6. Czy podana ilość kabli jest ilością sumaryczną np. 260m dla 16 gniazd?

Odp. Ad 6. Podana ilość kabli jest wartością sumaryczną.

Pytanie 7. Co rozumie Zamawiający przez określenie „gniazda podłogowe”? – czy chodzi o specjalną puszkę do wbudowania w beton lub podłogę z pokrywą, po której można chodzić – czy chodzi o zwykłą puszkę plastikową?

Odp. Ad 7. Przez gniazda podłogowe rozumie się specjalną puszkę do wbudowania w podłogę z pokrywą, po której można chodzić

Pytanie 8. Czy należy wybudować nowe skrzynki elektryczne czy tylko doposażyć istniejące rozdzielnie?

Odp. Ad 8. Zamawiający posiada skrzynki elektryczne - w grę wchodzi ewentualne doposażenie.

Pytanie 9. Mając na uwadze chęć zaoferowania sprzętu wiodącego producenta, jakim jest firma DELL zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zmian w poniższym zakresie: Wymiary [G x S x W] – max. 58cm x 31cm x 47cm, Informacje dodatkowe - 1 x 8 PCIe 3.0 (złącze x16), 1 x 4 PCIe 3.0 (złącze x8), 1 x 1 PCIe 3.0 (złącze x1)

Odp. Ad 9. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów wielkości oraz ilości złącz w serwerze.


W związku licznymi pytaniami związanymi z zapytaniem pn. „Dostawa i montaż zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr1 i Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim”, Gmina Sępólno Krajeńskie przedłuża termin składania ofert do 4 kwietnia 2016r.

w z. BURMISTRZA
mgr inż. Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza



— Skrzynka elektryczna

□ biurka 80x50

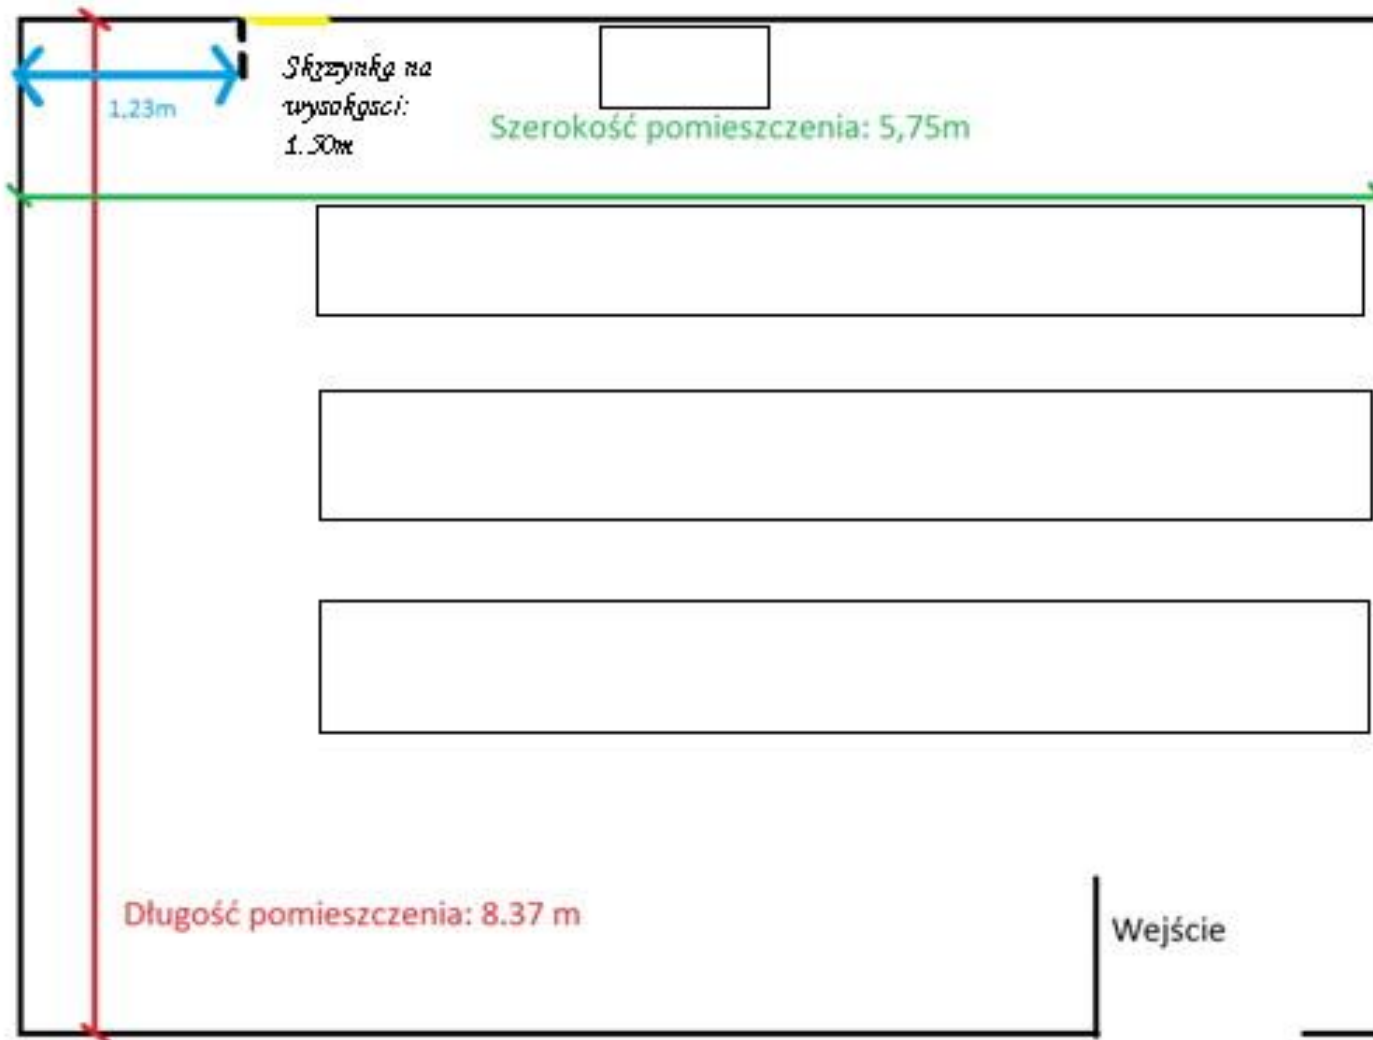

Skrzynka na
wysokości:
1.50m

Szerokość pomieszczenia: 5,75m

Długość pomieszczenia: 8.37 m

Wejście

— Skrzynka elektryczna

□ *Biurka*